




ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL  
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN S.L.P

RFC OOP-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN # 112 C.P. 79740 RAYÓN  
S.L Pooapsr@live.com.mx Tel: (01) 487 87 7 09 95

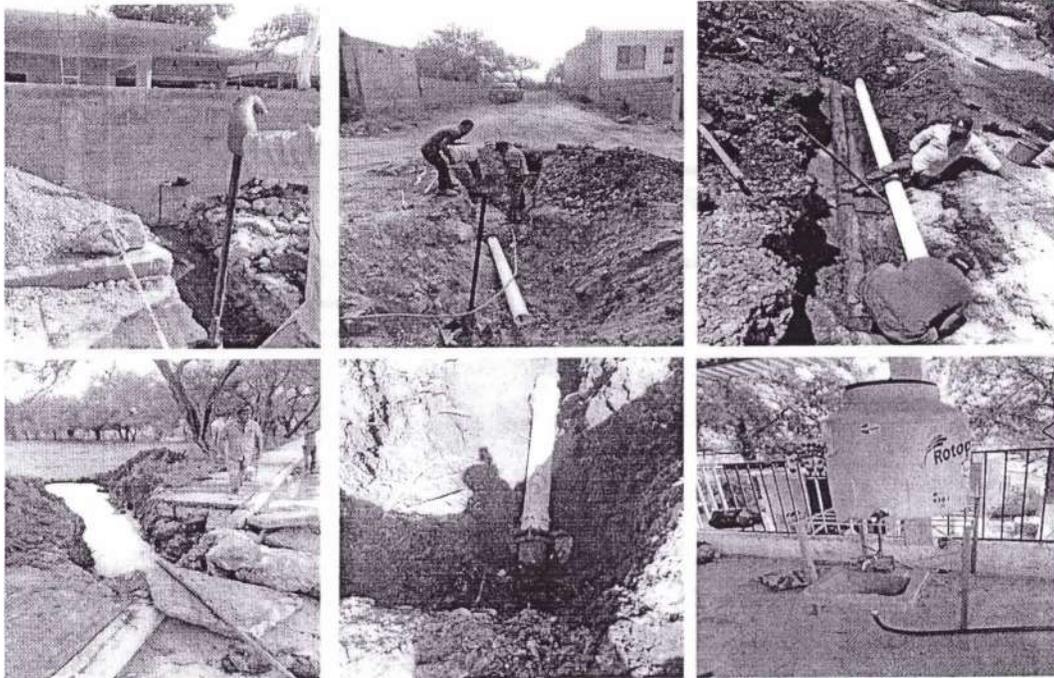

Reporte fotográfico de las acciones realizadas en agua potable

2 ALCANTARILLADO

En la cabecera municipal de Rayón y El Crucero de Rayón el sistema de drenaje funciona por gravedad a través de redes de tubería que conforman los colectores, subcolectores y atarjeas, los materiales de los cuales están conformados son desde asbesto-cemento y PEAD corrugado de diámetros que van desde los 6" hasta 12", actualmente se tienen contabilizadas 1996 descargas domiciliarias conectadas

13




ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL  
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN S.L.P

RFC OOP-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN # 112 C.P. 79740 RAYÓN  
S.L Pooapsr@live.com.mx Tel: (01) 487 87 7 09 95

a la red, el punto de descarga asignado se encuentra a 1.7 km de la mancha urbana, sobre el arroyo Rayón, hacia el sur de la ciudad.

Durante el año 2020 se hicieron las siguientes actividades para el mejoramiento y buen funcionamiento de las redes de drenaje

Actividad	Cantidades al año	Ubicaciones
Mantenimiento a líneas de drenaje (desasolves, reparaciones, conexiones)	29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calle Rivas guillen</li> <li>• Calle Ocampo</li> <li>• Calle Riva Palacio</li> <li>• Calle Emiliano Zapata</li> <li>• Calle Zarco esq. Francisco A. Rivas</li> <li>• Calle Morelos Esq. Con Berriozábal</li> <li>• Calle matamoros</li> <li>• Calle Riva Palacio</li> <li>• Calle allende esq. Aldama</li> <li>• Calle Rivas Guillen esq. Aldama</li> </ul>

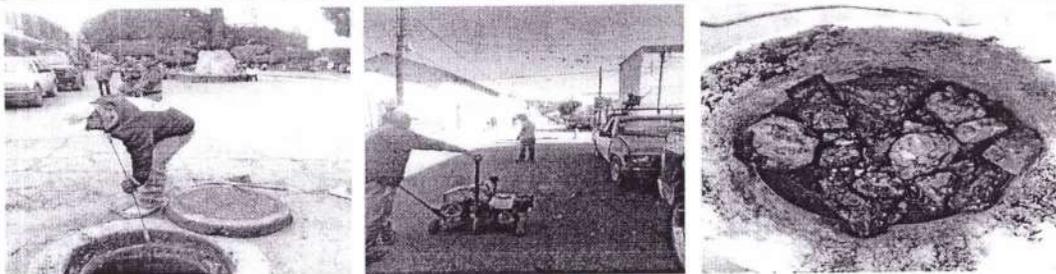

Reporte fotográfico de las acciones realizadas en redes de drenaje

14

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

*[Handwritten signature in blue ink.]*



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL  
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN S.L.P

RFC OOP-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN # 112 C.P 79740 RAYÓN  
S.L.P. Pooapsr@live.com.mx Tel: (01) 487 87 7 09 95

IV) CONCLUSIONES

El año 2020 ha sido un año complicado en todos los aspectos, y en la actividad que compete al organismo operador no ha sido la excepción. Se han tenido dificultades en recaudación debido a los bajos ingresos de los usuarios ante la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial, así como también ha sido uno de los años con las más bajas precipitaciones pluviales en la región, lo que no ha permitido la recarga de los acuíferos subterráneos y que ha llevado a fallas y desperfectos en los equipos de bombeo y a una dotación desequilibrada del vital líquido a la población. Sin embargo se ha podido trabajar en equipo coordinado con el Ayuntamiento y las problemáticas que han surgido se les ha dado solución. Existe el fiel compromiso por parte de cada uno de los trabajadores que forman parte del Organismo Operador, quienes tienen en cuenta la gran responsabilidad que conlleva el servicio básico del agua potable y alcantarillado, y se ha visto a través de los diferentes programas de planeación y trabajo en conjunto.

Cada día existen más complicaciones en materia de suficiencia del agua hacia aquellas zonas de difícil acceso y que requieren nueva infraestructura, sin embargo se han dado los primeros pasos en regularización de los servicios e involucramiento de la población en temas que deberían ser prioridad ante la disminución del recurso hídrico, se han implementado programas de cultura de agua, y se ha llegado a tener más estructura organizacional que facilita las diferentes tareas del organismo, así como las responsabilidades que por ley se tienen que atender a lo largo del periodo fiscal.

De manera personal agradezco al personal del organismo operador por su constancia y apoyo desde las diferentes áreas de trabajo, es un orgullo y satisfacción poder contribuir al desarrollo social de nuestro municipio y haber consolidado un gran equipo de trabajo. Un agradecimiento a la administración 2018-2021 del Ayuntamiento de Rayón por el gran apoyo recibido ante las situaciones que se han presentado y que el organismo difícilmente podría resolver.

Quedan nuevos retos por vencer para el 2021, sin embargo, cuando se trabaja con pasión, estas dificultades se convierten en oportunidades para lograr las satisfacciones de nuestros usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado.

Atentamente,

Ing. Humberto Aguilar Rocha  
Director general  
Ced. Prof. 10980903

15

TOMA EL USO DE LA VOZ EL REGIDOR C. BALTAZAR TELLO PEREZ, PARA MENCIONAR QUE SOLICITA QUE SE INFORME A LA POBLACIÓN MEDIANTE PERIFONEO SOBRE LAS AFECTACIONES QUE SE TENGA EN EL SERVICIO, ASÍ COMO DE LOS CAMBIOS QUE VAYAN A REALIZARSE, CON EL FIN DE NO GENERAR MOLESTIA POR FALTA DE INFORMACIÓN HACIA LA CIUDADANÍA.

A LO CUAL EL ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA, RESPONDE QUE SE TOMARÁ EN CUENTA DICHA PETICIÓN Y QUE EN LO SUBSECUENTE SE DARÁ AVISO A LA POBLACIÓN DE LAS SUSPENSIONES DE SERVICIO O CAMBIOS QUE LLEGAREN A GENERARSE.

EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, PRESIDENTE MUNICIPAL, TOMA EL USO DE LA VOZ PARA MENCIONAR QUE REFRENDA SU COMPROMISO PARA BRINDAR APOYO A FIN DE QUE NO SE AFECTE EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA Y SE PROPORCIONE EL AGUA POTABLE POR MAYOR TIEMPO, POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS.

SEPTIMO PUNTO.- ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL ORDEN DEL DIA SE PROCEDE A DAR PASO A LOS ASUNTOS GENERALES:

TOMA EL USO DE LA VOZ EL REGIDOR C. BALTAZAR TELLO PEREZ, PARA MENCIONAR QUE DEBIDO A QUE SE VIENEN LOS TIEMPOS DE SEQUIA SOLICITA EL APOYO PARA REALIZAR TANQUES DE ABREVADERO EN LAS COMUNIDADES

*[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten scribble or signature on the left margin]*

DEL MUNICIPIO, A FIN DE QUE SE TENGA DONDE CAPTAR AGUA EN TEMPORADA DE LLUVIA.

A LO CUAL EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, PRESIDENTE MUNICIPAL, MENCIONA QUE, SI ES NECESARIO REALIZARLOS PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES, POR LO QUE SOLO ES CUESTIÓN DE ORGANIZARSE CON ELLOS PARA LLEVARLOS A CABO.


TOMA EL USO DE LA VOZ LA REGIDORA LIC. CITLALLI YESENIA VÁZQUEZ ALEJANDRO, PARA MENCIONAR QUE LE REPORTARON DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE QUE VIERON QUE EL CHOFER DE LA PIPA, DEJA QUE UN NIÑO COMO DE 13 AÑOS LA MANEJE, POR LO QUE PIDE SE REVISE DICHA SITUACIÓN A FIN DE QUE NO SE REALICE ESA ACCIÓN YA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO LO QUE LLEGARE A SUCEDER CON ELLA.

PARA LO CUAL EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, PRESIDENTE MUNICIPAL, RESPONDE QUE SE INVESTIGARA DICHO ASUNTO CON EL CHOFER YA QUE ES UNA SITUACIÓN QUE NO DEBE OCURRIR.


OCTAVO PUNTO.- UNA VEZ AGOTADOS LOS TEMAS A TRATAR SE PROCEDE A LA CLAUSURA DE LA PRESENTE SESIÓN, POR LO QUE EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, CLAUSURA LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2021.

DAMOS FE

  
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO  
LAMBARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

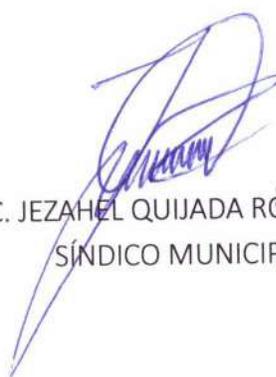  
  
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
**SINDICATURA**  
LIC. JEZAHÉL QUIJADA RODRÍGUEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
C. MARIA MARTINA HERNANDEZ  
CORDERO  
REGIDORA

  
C.P. OLGA OLIVIA MÉNDEZ PADILLA  
REGIDORA

  
C. BALTAZAR TELLO PEREZ.  
REGIDOR

  
C. ALEJANDRA IVET SOLDEVILLA ARVIZU.  
REGIDORA

C. ORLANDO ROEL TELLO AVALOS  
REGIDOR

LIC. CITLALLI YESENIA VÁZQUEZ  
ALEJANDRO.  
REGIDORA

LIC. CLAUDIA GONZÁLEZ RUBIO  
SECRETARIA GENERAL DEL H.  
AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
SECRETARIA GENERAL

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA NÚMERO NOVENTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 2021, EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, MISMA QUE TIENE UN TOTAL DE 74 FOJAS ÚTILES INCLUYENDO LA PRESENTE.